


1階平面詳細図 S=1/100

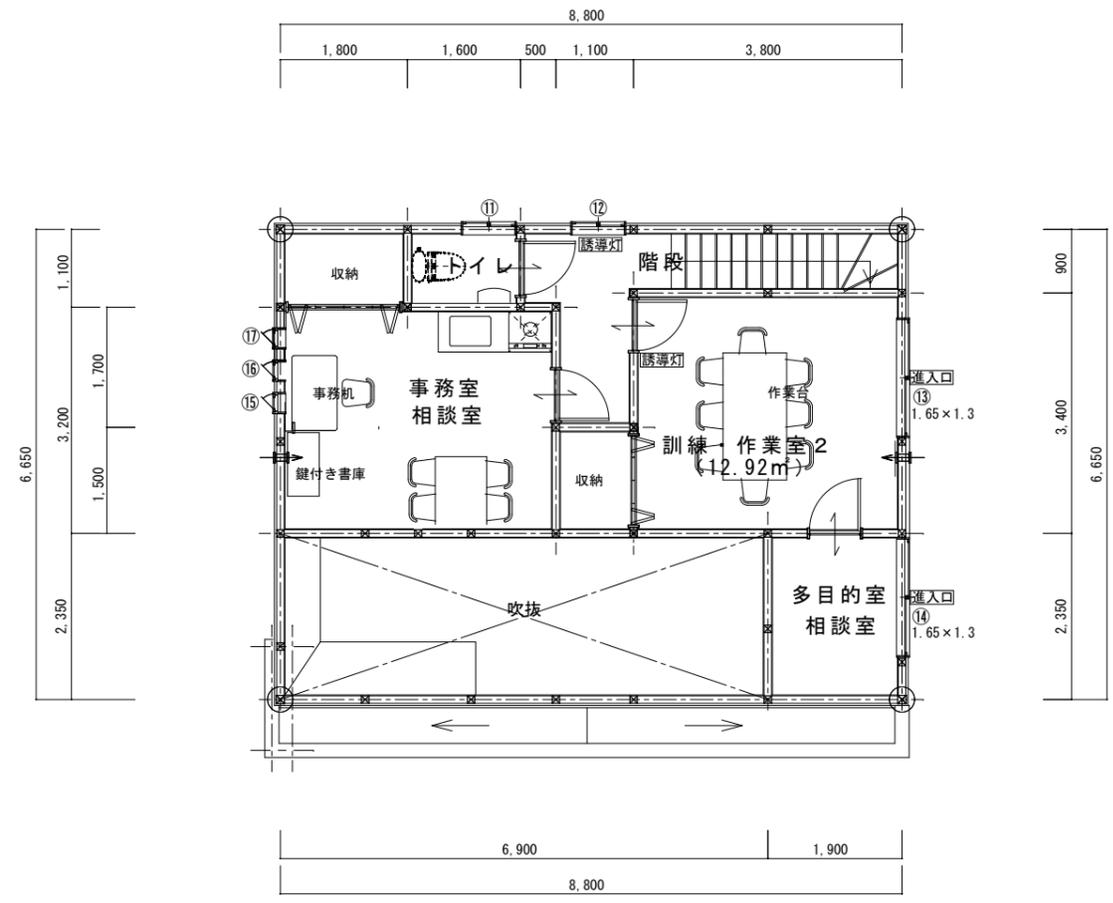

2階平面詳細図 S=1/100

設備基準の検討

訓練・作業室 訓練・作業室1 48.14㎡ + 訓練・作業室2 12.92㎡ =61.06㎡


消防上 有無窓の検討

1階 55.69/30=1.85 ①④ 2.4×0.9525×2=4.29>1.85・・・OK
 2階 42.30/30=1.41 ⑬⑭ 1.65×1.3×2=4.29>1.41・・・OK

訓練・作業室 自然採光の検討

訓練・作業室1 床面積48.14㎡ 48.14㎡/7=6.877 ①②③④ 0.9525×2.4×4=9.144>6.877・・・OK
 訓練・作業室2 床面積19.04㎡ 12.92/7=1.8457 ⑬ 1.65×1.3=2.145>1.8457・・・OK

1階 55.69㎡
 2階 42.30㎡
 延床面積 97.99㎡



2024/02/21 15:19:44



Remarks

Pr. TITLE 合同会社 コト成レ 店舗改修工事
 Dr. TITLE 平面図 変更後
 Scale S=1 : 100
 Dr. No. A / 05
 Date 2017.4.11