

（ネオン管灯設備）

第 15 条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

- (1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。
- (2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きになるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
- (3) 支柱その他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材（難燃合板を除く。）又は合成樹脂（不燃性及び難燃性のものを除く。）を用いないこと。
- (4) 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること。
- (5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第 12 条第 1 項第 9 号の規定を準用する。

○火災予防規則

（点検及び整備の要領等）

第 13 条 条例第 3 条第 2 項第 2 号（条例第 3 条の 2 第 2 項、第 3 条の 3 第 2 項、第 3 条の 4 第 2 項、第 4 条第 2 項、第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項、第 7 条第 2 項、第 7 条の 2 第 2 項、第 7 条の 3 第 2 項、第 8 条、第 8 条の 2 及び第 10 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。）に規定する必要な点検及び整備並びに第 12 条第 1 項第 9 号（条例第 8 条の 3 第 1 項及び第 3 項、第 12 条第 3 項、第 12 条の 2 第 2 項、第 13 条第 2 項及び第 3 項、第 14 条第 2 項及び第 4 項、第 15 条第 2 項、第 16 条第 2 項並びに第 17 条第 2 項において準用する場合を含む。）に規定する必要な点検、絶縁抵抗等の測定試験及び補修の結果は、記録し、その記録を 2 年間保存しなければならない。

（近接する取付材）

第 18 条 条例第 15 条第 1 項第 3 号に規定する近接は、放電管高圧ケーブル等高圧充電部分から 50 センチメートル以内とする。ただし、難燃材料で覆ったものに係る部分については、この限りでない。

○福山地区消防組合告示第 5 号

必要な知識及び技能を有する者の指定

平成 4 年 7 月 1 日
福山地区消防組合告示第 5 号

福山地区消防火災予防条例（平成 2 年条例第 18 号。以下「条例」という。）第 3 条第 2 項第 3 号、第 12 条第 1 項第 9 号及び第 19 条第 1 項第 13 号の規定に基づき、「必要な

知識及び技能を有する者」を次のように指定する。

- 1 (略)
- 2 条例第 12 条第 1 項第 9 号（条例第 8 条の 3 第 1 項及び第 3 項、第 12 条第 3 項、第 12 条の 2 第 2 項、第 13 条第 2 項及び第 3 項、第 14 条第 2 項及び第 4 項、第 15 条第 2 項、第 16 条第 2 項並びに第 17 条第 2 項において準用する場合を含む。）に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
 - (1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
 - (2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
 - (3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者（自家用発電設備専門技術者）（条例第 13 条第 2 項及び第 3 項において条例第 12 条第 1 項第 9 号を準用する場合に限る。）
 - (4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者（蓄電池設備整備資格者）（条例第 14 条第 2 項及び第 4 項において条例第 12 条第 1 項第 9 号を準用する場合に限る。）
 - (5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者（ネオン工事技術者）（条例第 15 条第 2 項において条例第 12 条第 1 項第 9 号を準用する場合に限る。）
- 3 (略)

【解釈及び運用】

本条は、「**ネオン管灯設備**」、すなわち、いわゆるネオンサインについて規制したものである。

「**ネオン管灯設備**」は、高圧を使用しているために、その充電部が 2 点においてアーク放電を生じ、火災となる危険性があり、更に雨水の浸った木材等の可燃物に接するときは、低圧の場合に比して、大きな電流（数ミリアンペア程度）が流れて木材等を発熱させ、これを燃焼させることとなる危険性がある。本条は、主としてこのような危険性を排除するために設けられた規定である。

「**ネオン管灯設備**」とは、放電灯設備の一つであって、その管灯回路の使用電圧が 1,000 ボルトを超えるものを対象として考えている。一般には、この色模様をネオンサインと呼んでいる。ここで「**ネオン管灯**」という表現を用いているが、必ずしもネオン（Ne）のみでなく、その他種々の気体を用いたものも含まれる。管灯の光色は、管の色にも左右されるが、封入された気体によって決まり、ネオンは橙赤、アルゴン（Ar）は紫、ヘリウム（He）は赤紫を帯びた白、窒素（N₂）は黄、炭素ガス（C₀₂）は白、アルゴンと水銀蒸気の混合したものは青となる。

一般に、ネオン管灯設備の無負荷状態における高圧側の端子電圧は、容量 350 ボルトアンペア以上のものは 15,000 ボルトで、ネオン管灯の長さが 10 数メートルのものでは、10 数ミリアンペア程度の電流が流れる。また、容量 300 ボルトアンペア程度のものは 12,000 ボルト、100 ボルトアンペアのものは 3,000 ボルトである。しかし、負荷が加わって通常状態になると、その電圧はそれぞれ約 2 分の 1 となる。

なお、ネオンの変圧器は、漏えい変圧器（リーケージトランスフォーマー）に属し、高圧側が短絡しても最高電流は通常 20 ミリアンペア程度に抑えられている構造のものである。

1 第1項

(1) 第1号

ア 「**点滅装置**」とは、単にネオン管を点滅させるためのスイッチではなく、ネオン管灯設備が、人々の注視を得るために、一定の周期をもって明滅するようになっている場合の明滅のための附属装置をいうものである。点滅装置は、IC（集積回路）等の半導体等を利用した電子式点滅器が主流となっており、点滅ローラーを電動機で回転させるドラム形点滅器は既設設備に使用されている。（図15-1参照）

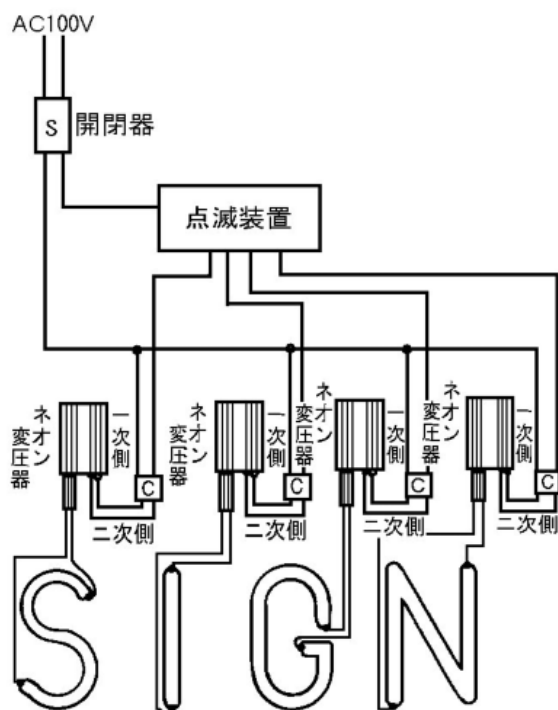


図15-1 ネオン管灯設備の設置例

【出典：株式会社 ギョウセイ『逐条解説 火災予防条例準則』】

イ 「**低圧側**」とは、ネオン管灯設備の変圧器の一次側、すなわち低圧回路のことであり、その電圧は通常100ボルト又は200ボルトである。高圧側で点滅すれば、アークが長くのびて好ましくないし、その他電気絶縁の困難性に関連して好ましくない。また、点滅装置は、露出することは好ましくないため、不燃材料で造った覆いを設けるよう規定している。

ウ 「**無接点継電器**」とは、半導体等を利用した電子式点滅器で、点滅時に火花を発生おそれのないものをいう。

(2) 第2号

変圧器の設置場所について規定したものであるが、屋内、屋外を問わず、雨が掛かる可能性のある場所に変圧器を設けるときは、雨水に耐えるよう設計された屋外用のものを用いなければならないものとしている。屋外用、屋内用の区別は、通常それぞれの変圧器の外面に表示されており、前者は円形、後者は角形のものが多いようである。

また、変圧器の導線引出部を上向き又は横向きにして取り付けると、屋外用のものでもブッシング取付部等から内部に浸水のおそれがあるため、下向きに取り付けなければならない。

ただし書の「**雨水の浸透を防止するために有効な措置**」としては、変圧器のケースを防水箱内にブッシングごと納めるなどの措置を考えられるが、変圧器を下向きにす

るよう注意すればよいことから、ただし書の適用の必要は比較的少ないものと思われる。

(3) 第 3 号

木材等の可燃物に漏えい電流が流れた場合、その熱で発熱し、発火するおそれがあることから、この規定を設けたものである。したがって、当該設備の高圧の充電部が接するおそれのある支杵、文字板等が本号の対象になる。

(4) 第 4 号

壁等の貫通部分に設けられた碍管（電線を通す絶縁用の陶製の管）が雨雪、振動等により壁等から外れ、配線の保護ができなくなることを避けるため規定されたものである。

(5) 第 5 号

ネオン管灯設備の事故が発生した場合等を考慮し、容易に電源を遮断できるよう、開閉器を操作しやすい位置に設けることを規定したものである。

2 第 2 項

条例第 12 条（変電設備）の管理についての規定が、ネオン管灯設備に準用されることを規定している。この点検に当たっては、高圧側の配線について特に留意し、配線の被覆の破れ、高圧が掛かっている金属の露出部と支杵等との接触のないように十分に点検しなければならない。（表 1 5 - 1 参照）

「**必要な知識及び技能を有する者**」としては、ネオン管灯設備については、高電圧で使用される設備であることに加え、室内装飾としての設置が増えていることから、電気主任技術者、電気工事士等でその設備の工事又は維持管理に熟練している者のほか、公益社団法人全日本ネオン協会が行う「ネオン工事技術者試験」に合格した「ネオン工事技術者」等が適当であると考えられる。

表 1 5 - 1 「ネオン管灯設備」 基準の準用規定一覧表

条	項	号	規 制 内 容
12	1	9	点検者の指定、点検及び整備の要領等（告示第 5 号）